


Montage- und Wartungsanleitung

Ölgebläsebrenner Premio

ComfortLine
TopOne System-Unit Ölbrennwert

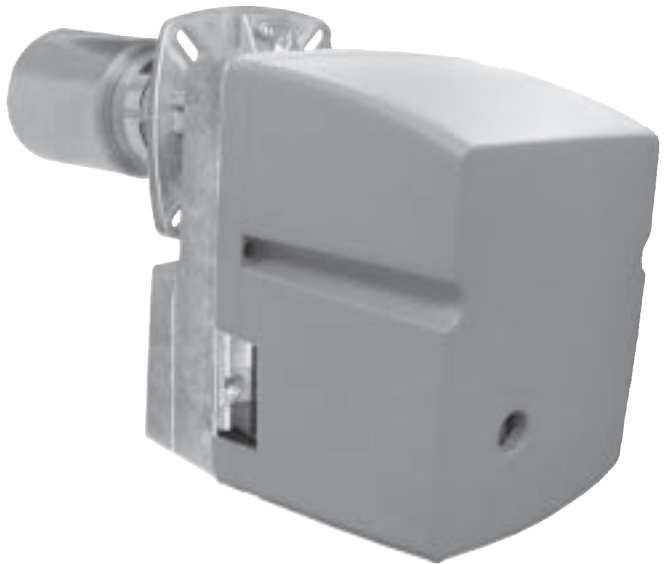

Inhaltsverzeichnis

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|-------|
| Hinweiszeichen / Sicherheitshinweise | 3 |
| Normen / Vorschriften | 4 |
| Beschreibung | 5 |
| Aufstellungshinweise | 6 |
| Brennerrmontage / Brennereintauchtiefe / Ölanschluß | 7 |
| Ölanschluß | 8 |
| Brennerverdrahtung | 9 |
| Ölfeuerungsautomat | 10 |
| Flammüberwachung mit Flackerdetektor IRD | 11 |
| Inbetriebnahme | 12-13 |
| Pumpendruck | 14 |
| Unterdruck- und Dichtheitskontrolle | 15 |
| Brennereinstellung | 16-17 |
| Veränderung der Brennereinstellungen | 18 |
| Düsenwechsel / Wartung | 19-20 |
| Störung-Ursache-Behebung | 21-22 |
| Notizen | 23 |

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!
Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

An Anschlußklemmen liegt auch bei ausgeschalteten Betriebsschalter Spannung an.

Achtung

"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Zusätzlich zur Montageanleitung sind Bedienungs-, Betriebsanleitungen und Aufkleber beigelegt bzw. angebracht. Diese müssen in gleicher Weise beachtet werden.

Allgemeines

Diese Anleitung ist vor Beginn der Montage, Inbetriebnahme oder Wartung von dem mit den jeweiligen Arbeiten beauftragten Personal zu lesen.

Die Vorgaben, die in dieser Anleitung gegeben werden, müssen eingehalten werden.

Bei Nichtbeachten der Montageanleitung erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber der Fa. WOLF.

Sicherheitshinweise

- Für Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Ölgebläsebrenners muß qualifiziertes und eingewiesenes Personal eingesetzt werden.
- Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen lt. DIN EN 50110-1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Für Elektroinstallationsarbeiten sind die Bestimmungen der VDE/ÖVE und des örtlichen Elektro-Versorgungsunternehmens (EVU) maßgeblich.
- Der Ölgebläsebrenner darf nur innerhalb des Leistungsbereichs betrieben werden, der in den technischen Unterlagen der Fa. WOLF vorgegeben ist.
- Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen dürfen nicht entfernt, überbrückt oder in anderer Weise außer Funktion gesetzt werden.
- Der Ölgebläsebrenner darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, müssen umgehend und fachmännisch behoben werden.
- Schadhafte Bauteile und Gerätekomponenten dürfen nur durch Original-WOLF-Ersatzteile ersetzt werden.

Normen / Vorschriften

Normen und Vorschriften

Die Installation eines Wolf-Ölgebläsebrenners darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und für die erste Inbetriebnahme.

Für die Installation sind nachstehende Vorschriften zu beachten:

- VDE-Vorschriften:
 - VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V.
 - VDE 0105 Betrieb von Starkstromanlagen, allgemeine Festlegungen.
 - VDE 0722 Elektrische Ausrüstung von nichtelektrisch beheizten Wärmegegeräten.
 - VDE 0470/
EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse
 - EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Für Österreich gilt ferner:

- ÖVE - Vorschriften

Hinweis: Diese Montageanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und vor der Geräteinstallation durchzulesen.


Ölgläsebrenner für Heizöl EL, baumustergeprüft nach DIN EN 267.

serienmäßig ausgerüstet mit:

- Luftabschlußklappe
- Ölbrennerdüse
- Ölvorwärmung
- Brennerbuchse zum Anschluß an die Regelung

Im Werk warm eingestellt auf Kesselleistung gemäß Tabelle Seite 16/17 (Werkseinstellungen).

Bei Inbetriebnahme ist eine Feinregelung zur Anpassung an die örtlichen Verhältnisse ggf. erforderlich.

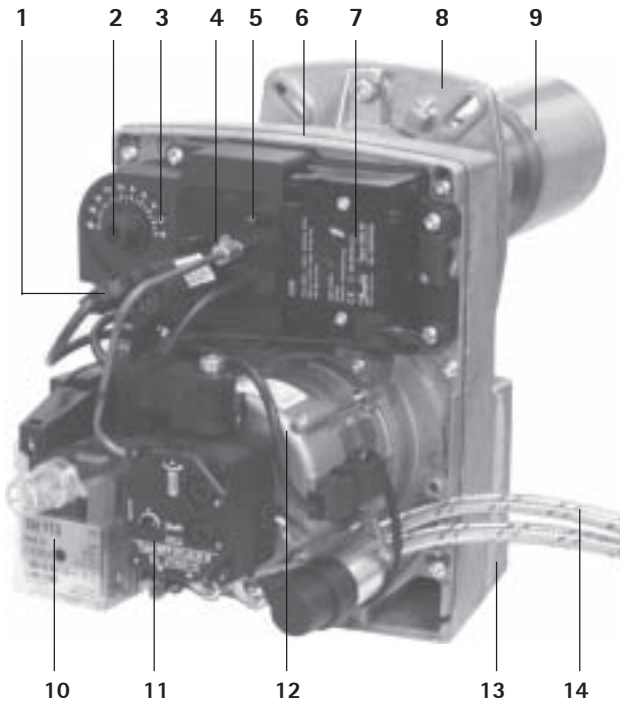

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--------------------|
| 1 | Flammüberwachung | 8 | Brennerflansch |
| 2 | Luftdrossel | 9 | Flammrohr |
| 3 | Skala für Luftdrossel | 10 | Ölfeuerungsautomat |
| 4 | Einstellschraube für Düsenstock | 11 | Ölpumpe |
| 5 | Luftdruckmessung | 12 | Elektromotor |
| 6 | Gehäuse | 13 | Luftkasten |
| 7 | Zündtransformator | 14 | Ölschlauch |

Aufstellungshinweise

Allgemeine Aufstellungshinweise

Achtung Der Ölgebläsebrenner darf nicht in Räumen mit aggressiven Dämpfen, starkem Staubanfall oder hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden (Werkstätten, Waschräume, Hobbyräume usw.). Ein einwandfreier Betrieb des Brenners ist dann nicht mehr gewährleistet.

Achtung Die Verbrennungsluft, die dem Ölgebläsebrenner zugeführt wird, muß frei von Halogenkohlenwasserstoffen (z.B. enthalten in Sprühdosen, Lösungs- und Reinigungsmitteln, Farben und Klebern) sein. Diese können im ungünstigsten Fall zu beschleunigter Lochfraßkorrosion des Heizkessels und auch in der Abgasanlage führen.



Entzündliche Materialien oder Flüssigkeiten dürfen nicht in der Nähe des Heizkessels gelagert oder verwendet werden. **Es besteht sonst Brandgefahr.**



Die Frischluftzuführung muß gewährleistet sein und den örtlichen Vorschriften, bzw. den Gasinstallationsvorschriften entsprechen. Wir empfehlen die Frischluft dem Kessel direkt von außen zuzuführen. Bei nicht ausreichender Frischluftzufuhr kann es zu **lebensgefährlichen Abgasaustritten (Vergiftung/Erstickung)** kommen.



Die maßlichen Abstände zu den Wänden oder brennbaren Materialien müssen den örtlichen feuerpolizeilichen Bestimmungen entsprechen, mindestens aber 200mm betragen. Es besteht sonst **Brandgefahr.**

Brennerrmontage / Brennereintauchtiefe / Ölanschluß

- Türbolzen je nach Anordnung des Ölfilters so einstecken, daß die Kesseltüre nach rechts oder links schwenkbar ist.
Stiftschrauben fest in Kesseltüre einschrauben.
- Flansch mit Flanschdichtung über Stiftschrauben schieben; mit Muttern über Kreuz anziehen.
- Brenner mit Flanschklammer an Kesseltüre montieren.
Flammrohr aufstecken und drehen, bis der Bajonettverschluß einrastet.
Die 4 Kesseltürschrauben nachziehen, bis die Kesseltüre am Kessel dicht schließt.
- Brennerstecker der Regelung mit Brennerbuchse fest zusammendrücken, bis Sicherung einrastet.
(Bei 02.1-MH, 02.2-MH und 02.3-MH muß dazu die Brennerhaube demontiert werden.)
- Ölschläuche am Ölfilter (bei CNU und CHU bauseits) anschrauben.
- Brennerhaube am Brenner montieren.
- Nur bei CNU und CHU:
Der Ölfilter ist entsprechend der Ausschwenkrichtung der Kesseltüre seitlich an den Bohrungen der Kesselverkleidung zu befestigen. Die Ölschläuche in die dafür vorgesehenen Ölleitungsclips an der Seitenverkleidung fixieren. Die Ölschläuche dürfen nicht knicken!
- Der Brenner ist werkseitig für Zweirohrsysteme ausgerüstet, d. h. er wird mit Saug- und Rücklaufleitung angeschlossen.
- Der Pumpendruck ist entsprechend der Leistung eingestellt. Er kann im Bedarfsfall verändert werden.
- Die Brennereintauchtiefe kann an der Skala am Brennerrohr abgelesen werden.



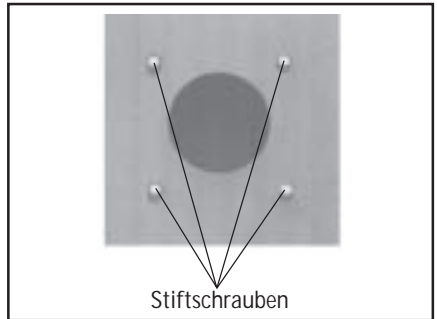


Bild: Stiftschrauben Kesseltür

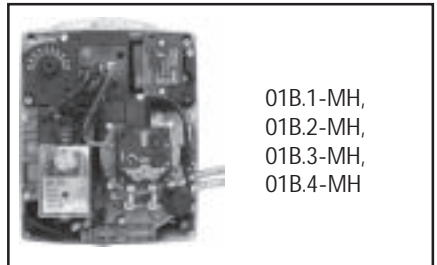

01B.1-MH,
01B.2-MH,
01B.3-MH,
01B.4-MH

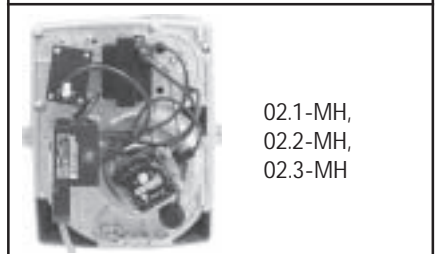

02.1-MH,
02.2-MH,
02.3-MH

Bild: Einbauge Brenner

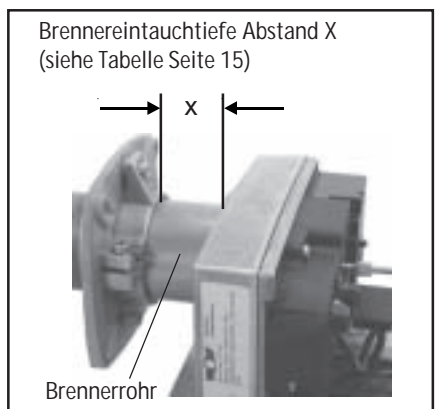


Bild: Brennereintauchtiefe

Ölanschluss


Annahmen: kinem. Viskosität 6 mm²/s bei 20 °C, Temperatur Öl = 10 °C

Zusätzliche Widerstände: 4 Bögen 90°, 1 Rückschlagventil, 1 Absperrventil


Wegen möglicher Ausgasungen des Öles sollte eine Ansaughöhe von mehr als 4 m vermieden werden.

Einrohrsystem

Pumpe tiefer als Tank

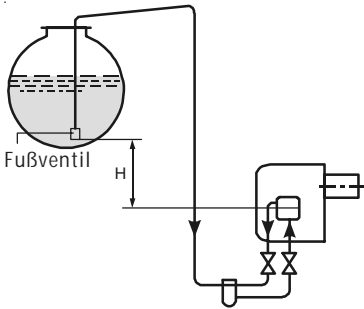

Pumpe höher als Tank

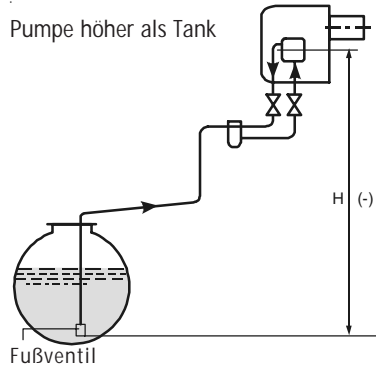


Maximale Leistungshöhe bei Einstrangsystem


| Öldurchsatz [kg/h] | Di [mm] | Ansaughöhe H [m] | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |
| bis 2,5 | 4 | 77 | 68 | 58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | - | |
| | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 64 | 18 | |
| | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | |
| 2,5 - 6,0 | 4 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 11 | 6 | - | |
| | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 56 | 32 | 9 | |
| | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 28 | |

Zweirohrsystem

Pumpe tiefer als Tank

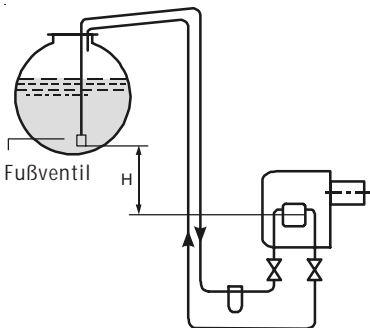


Pumpe höher als Tank

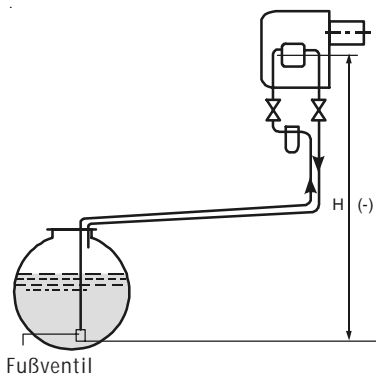


Maximale Leistungshöhe bei Zweistrangsystem

| Pumpe | Di [mm] | Ansaughöhe H [m] | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|--|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |
| | 6 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | - | - | |
| | 8 | 67 | 58 | 50 | 42 | 34 | 25 | 17 | 9 | - | |
| | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 62 | 42 | 21 | - | |

Brennerverdrahtung 01B.1-MH, 01B.2-MH, 01B.3-MH, 01B.4-MH

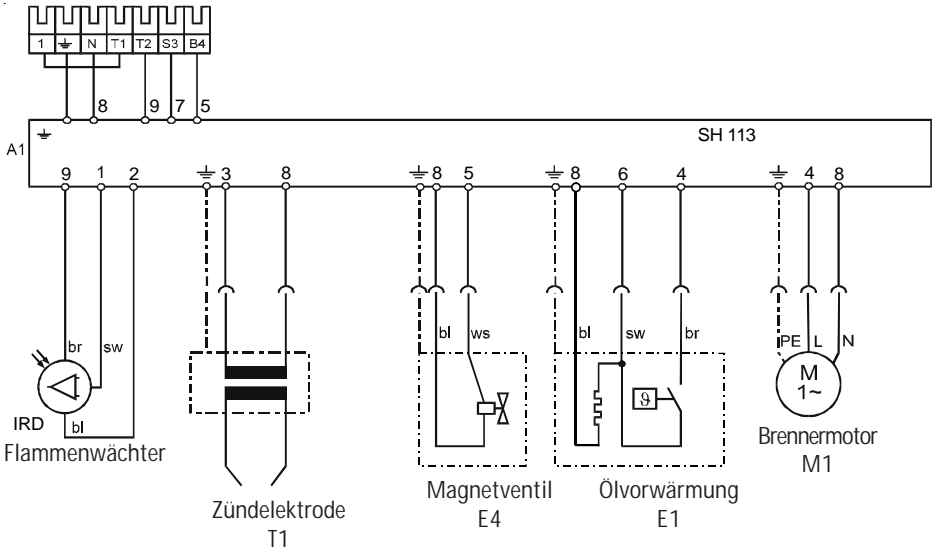

Brennerverdrahtung 02.1-MH, 02.2-MH, 02.3-MH

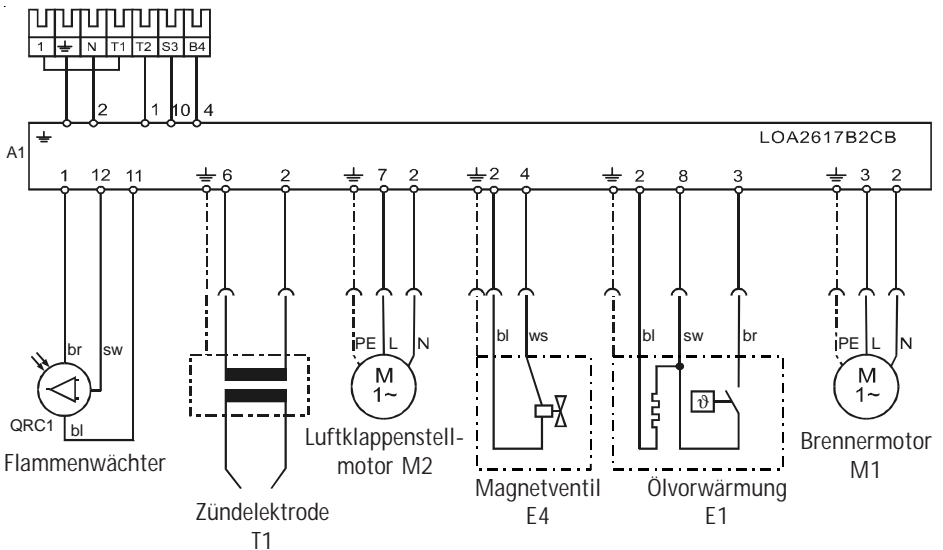

Flammenüberwachung mit Flackerdetektor IRD

Die Flackerdetektor IRD besitzt zwei Leuchtdioden sowie eine Einstellmöglichkeit der Empfindlichkeit mit einer Skalierung von 1 bis 7.

Die Leuchtdiode LED 1 zeigt während der Vorbelüftung Fremdlicht durch Flackern oder Volllicht an.

Im Betrieb arbeitet die LED 1 als Vorwarnsignal für ein zu schwach eingestelltes Flammensignal indem sie zu flackern beginnt oder erlischt bevor der Fühler (LED 2) abschaltet.

Die Leuchtdiode LED 2 zeigt den jeweiligen Schaltzustand des Fühlers an: Ein oder Aus

Einstellung

Während der Vorbelüftung des Brenners Potentiometer vorsichtig zurückdrehen bis LED 1 erlischt.

Beim Betrieb des Brenners Potentiometer weiter zurückdrehen bis LED 1 flackert, anschließend wieder soweit erhöhen bis beide LED leuchten, mindestens auf 2.

Grundsatz

- Brenner in Vorbelüftung = beide LED aus
- Brenner in Betrieb = beide LED ein
- Die Empfindlichkeit soll nicht höher als notwendig eingestellt werden, mindestens aber auf 2



Inbetriebnahme



Die erste Inbetriebnahme und die Bedienung des Ölgebläsebrenner, sowie die Einweisung des Betreibers muß von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

- Kessel und Anlage auf Dichtheit prüfen. Wasseraustritt ausschließen - **Überhitzungs- und Verbrühungsgefahr.**
- Einwandfreie Montage des Abgaszubehörs prüfen.
- Wasserstand der Heizungsanlage prüfen.
- Ölstand im Tank prüfen, Absperrventile in den Ölleitungen, am Tank und Filter öffnen.
- Heizungsnotschalter (außerhalb des Heizungsraumes) einschalten.
- Betriebsschalter der Regelung einschalten.
Hinweis:
Bei Erstinbetriebnahme der Heizung werden im Display der witterungsgeführten Regelung alle nicht benötigten (nicht angeschlossenen) Fühler als Störmeldungen angezeigt.
Beseitigung dieser Störmeldungen siehe Bedienungsanleitung Regelung.
- Geht der Brenner nicht ordnungsgemäß in Betrieb, erscheint im Display blinkend ein Fehlercode. Die Fehlercodespezifikation ist der Kurzbedienungsanleitung zu entnehmen.
- Kunden mit der Gerätebedienung vertraut machen. Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen und die Anleitungen übergeben.
- Betriebsanleitung gut sichtbar im Heizraum anbringen.

Energieeinsparung

- Weisen Sie die Kunden auf die Möglichkeiten der Energieeinsparung hin.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, die Heizkreistemperatur mit Hilfe des Regelungszubehörs nachts abzusenken.
- Stellen Sie die Temperatur so ein, daß Sie sich wohlfühlen, jedes Grad Raumtemperaturreduzierung bringt eine Energieeinsparung von bis zu 5 %.
- Senken Sie in unbewohnten Räumen die Raumtemperatur so weit wie möglich ab, beachten Sie den Frostschutz.
- Sorgen Sie bei Verwendung eines Raumtemperaturreglers dafür, daß in dem Raum, in dem der Raumtemperaturregler installiert ist, alle Heizkörper-Thermostatventile voll geöffnet sind.
Der Raumtemperaturregler darf nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
- Rußablagerung auf den Heizflächen erhöht die Abgastemperatur und der Kesselwirkungsgrad sinkt. Eine Rußschicht von 1 mm Dicke erhöht die Abgastemperatur um ca. 40K.

Der Brenner geht wie folgt in Betrieb:

1. Ölvorwärmung schaltet ein.
2. Brennermotor läuft nach ca. 1 Minute an und Zündung schaltet ein.
3. Nach einer Vorbelüftungszeit von ca. 15 Sekunden öffnet das Magnetventil. Das angesaugte Heizöl gelangt zur Düse und es erfolgt die Flammenbildung.
4. Falls bei der Erstinbetriebnahme die Ölpumpe während der Vorbelüftungszeit nicht genügend Öl fördert, schaltet der Brenner auf Störung.

Den Brennerstart durch Drücken des Entstörknopfes wiederholen.

(02.1-MH, 02.2-MH und 02.3-MH nach ca. 90 Sekunden Wartezeit)

Kann die Ölpumpe des Brenners nach mehrmaligem Wiederholen das Heizöl nicht selbst ansaugen, muß, um Schäden an der Ölpumpe vorzubeugen, das Heizöl mit geeigneter Handpumpe zum Filter gesaugt werden.

Abgasmessung (Rußzahl, CO₂-Gehalt, Abgastemperatur, Raumtemperatur, Schornsteinzug) bei aufgeheiztem Kessel mit aufgesetzter Schalldämmhaube vornehmen und die Meßwerte in das Meßprotokoll eintragen.

5. Es wird empfohlen, zusätzlich eine CO-Messung vorzunehmen.
Bei Bedarf durch Feinregulierung der Düsenstockeinstellung einen CO₂-Gehalt von ca. 13,5 % einstellen.

ACHTUNG: Falschlufteintritt durch Undichtigkeit in der Abgasanlage kann zu einer Verfälschung der CO₂-Wert-Messung führen!



Bild: Inbetriebnahme

Pumpendruck

Der Öldruck ist entsprechend der Leistung eingestellt und kann im Bedarfsfall verändert werden.

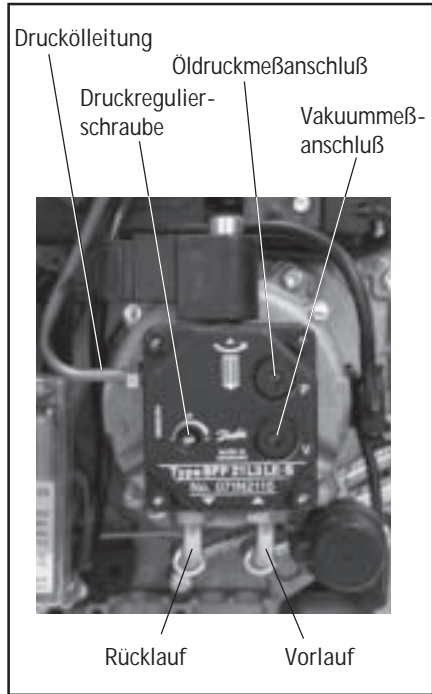


Bild: Einstellung Pumpendruck

Öldruckmanometer in Öldruckmeßanschluß der Pumpe einschrauben.
Der Öldruck ist mit der Druckregulierschraube einzustellen.

Einstellen des gewünschten Öldrucks:

- Rechtsdrehen → Druckerhöhung
- Linksdrehen → Druckminderung

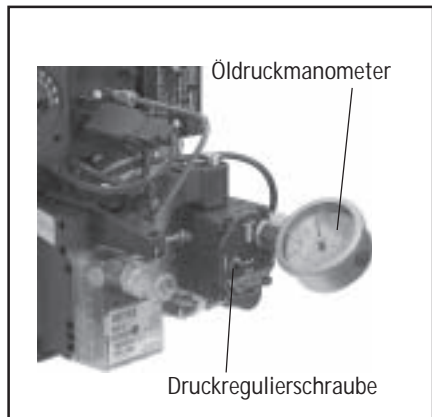


Bild: Öldruckmanometer

Unterdruck- u. Dichtheitskontrolle

Das Vakuummanometer ist am Vakuummeßanschluß anzuschließen. Der höchstzulässige Unterdruck beträgt 0,4 bar. Bei höherem Unterdruck vergast das Heizöl, wodurch kratzende Geräusche in der Pumpe entstehen.


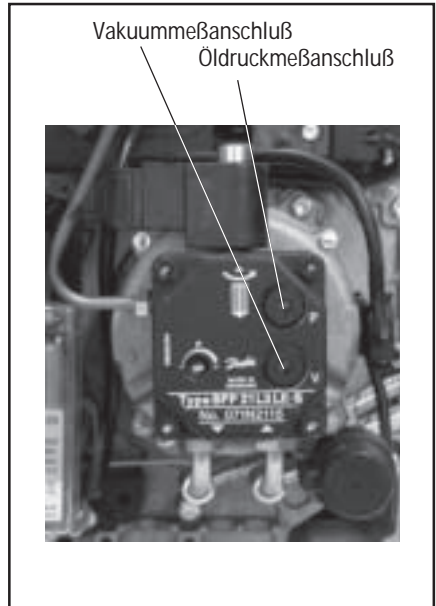


Bild: Unterdruckkontrolle

Ölleitungen und Verbindungen müssen luftdicht sein! Andernfalls wird Luft angesaugt und der Brenner geht auf Störung. Dies kann mit einem transparenten Schlauch in der Saugleitung hinter dem Ölfilter überprüft werden.

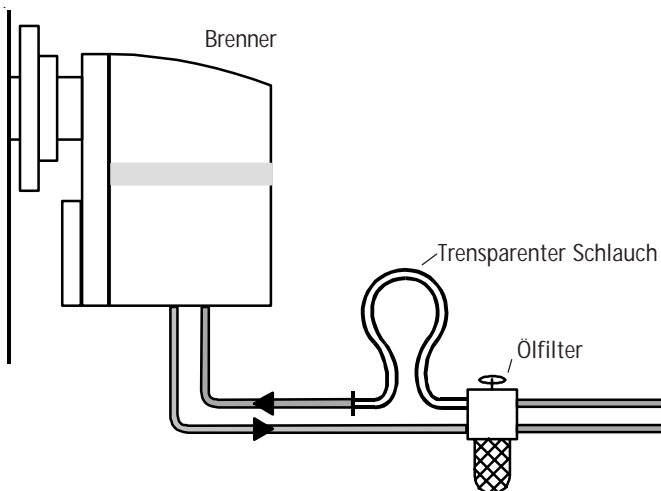

Brennereinstellungen

Brennereinstellwerte

| Kesseltyp | Brennertyp | Kesselleistung [kW] | Öldurchsatz [kg/h] | Düse Danfoss * | Pumpendruck [bar] | |
|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--|
| TOK-22 Premio | 01B.2-MH | 22 | 1.93 | 0.45/80°S | 15.5 | |
| TOK-29-Premio | 01B.4-MH | 30 | 2.49 | 0.55/80°S | 16.0 | |
| CNU (CB)-17 Premio | 01B.1-MH | 14 | 1.32 | 0.40/80°S | 9.5 | |
| | | 16 | 1.50 | 0.40/80°S | 12.5 | |
| | | 17 | 1.59 | 0.40/80°S | 14.0 | |
| CSK (CB)-17 Premio | 01B.1-MH | 16 | 1.50 | 0.40/80°S | 12.5 | |
| CNU (CB)-20 Premio | 01B.2-MH | 17 | 1.59 | 0.45/80°S | 11.5 | |
| | | 19 | 1.78 | 0.45/80°S | 14.0 | |
| | | 20 | 1.87 | 0.45/80°S | 15.0 | |
| CSK (CB)-20 Premio | 01B.2-MH | 19 | 1.78 | 0.45/80°S | 14.0 | |
| CNU (CB)-25 Premio | 01B.3-MH | 20 | 1.87 | 0.50/80°S | 12.0 | |
| | | 23 | 2.15 | 0.50/80°S | 16.0 | |
| | | 25 | 2.34 | 0.55/80°S | 14.5 | |
| CSK (CB)-25 Premio | 01B.3-MH | 23 | 2.15 | 0.50/80°S | 16.0 | |
| CNU (CB)-32 Premio | 01B.4-MH | 28 | 2.62 | 0.55/80°S | 16.5 | |
| | | 32 | 3.00 | 0.60/80°S | 17.5 | |
| | | 32 | 3.00 | 0.65/80°S | 13.5 | |
| CNU (CB)-40 Premio | 02.1-MH | 36 | 3.37 | 0.85/80°S | 12.0 | |
| | | 40 | 3.75 | 0.85/80°S | 15.0 | |
| | | 40 | 3.75 | 0.85/80°S | 14.5 | |
| CNU (CB)-50 Premio | 02.2-MH | 45 | 4.22 | 1.00/80°S | 14.0 | |
| | | 50 | 4.69 | 1.10/80°S | 14.0 | |
| | | 50 | 4.69 | 1.10/80°S | 14.0 | |
| CNU (CB)-63 Premio | 02.3-MH | 55 | 5.16 | 1.25/80°S | 13.0 | |
| | | 60 | 5.63 | 1.25/80°S | 16.0 | |
| | | 19 | 1.75 | 0.45/80°S | 13.0 | |
| CHU (CB)-22 Premio | 01B.2-MH | 21 | 1.93 | 0.45/80°S | 15.5 | |
| | | 22 | 2.02 | 0.45/80°S | 16.5 | |
| | | 25 | 2.30 | 0.55/80°S | 11.8 | |
| CHU (CB)-29 Premio | 01B.4-MH | 27 | 2.49 | 0.55/80°S | 16.0 | |
| | | 29 | 2.68 | 0.60/80°S | 15.0 | |
| | | 29 | 2.68 | 0.65/80°S | 12.5 | |
| CHU (CB)-37 Premio | 02.1-MH | 31 | 3.12 | 0.65/80°S | 13.0 | |
| | | 37 | 3.40 | 0.85/80°S | 13.0 | |
| | | 37 | 3.40 | 0.85/80°S | 13.0 | |
| CHU (CB)-45 Premio | 02.2-MH | 38 | 3.77 | 0.85/80°S | 14.5 | |
| | | 45 | 4.13 | 1.00/80°S | 14.0 | |
| | | 48 | 4.40 | 1.00/80°S | 16.0 | |
| CHU (CB)-60 Premio | 02.3-MH | 52 | 5.04 | 1.10/80°S | 14.0 | |
| | | 59 | 5.41 | 1.25/80°S | 15.0 | |

Tabelle: Brennereinstellwerte / Werkseinstellungen (fettgedruckt)

* Mit diesen Düsen werden die Emissionsanforderungen gemäß RAL-UZ 46 erfüllt.

| | Luft- einstellung [Skala] | Düsenstock (Rezirkulation) [Skala] | Abstand Öl-/Luftdüse [mm] | Ansaugluft- führung [Skala] | Brenner- eintauchtiefe Abstand X |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 9.0 | 6 | 2.5 | 1 | 35 |
| | 9,5 | 7 | 2,5 | 1 | 35 |
| | 5.0 | 3 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 7.0 | 4 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 8.0 | 5 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 7.0 | 4 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 5.0 | 4 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 7.0 | 5 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 8.0 | 6 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 7.0 | 5 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 6.0 | 9 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 9.0 | 10 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 14.0 | 11 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 9.0 | 10 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 11.0 | 8 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 18.0 | 9 | 2.5 | 1 | 54 |
| | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1 | 54 |
| | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1 | 54 |
| | 3.8 | 2.5 | 4.5 | 1 | 54 |
| | 1.0 | 3.5 | 4.5 | N | 54 |
| | 2.5 | 2.5 | 4.5 | N | 54 |
| | 4.0 | 1.5 | 4.5 | N | 54 |
| | 3.0 | 2.0 | 4.5 | N | 54 |
| | 4.0 | 1.5 | 4.5 | N | 54 |
| | 9.0 | 1.0 | 4.5 | N | 54 |
| | 7.0 | 5 | 2.5 | 1 | 35 |
| | 9.0 | 6 | 2.5 | 1 | 35 |
| | 10.0 | 6 | 2.5 | 1 | 35 |
| | 9.5 | 6 | 2.5 | 1 | 35 |
| | 10.0 | 7 | 2.5 | 1 | 35 |
| | 11.0 | 8 | 2.5 | 1 | 35 |
| | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 35 |
| | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 1 | 35 |
| | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 35 |
| | 0.7 | 3.5 | 4.5 | N | 35 |
| | 0.8 | 3.5 | 4.5 | N | 35 |
| | 2.5 | 2.5 | 4.5 | N | 35 |
| | 1.9 | 2.0 | 4.5 | N | 35 |
| | 2.0 | 2.0 | 4.5 | N | 35 |
| | 8.0 | 1.0 | 4.5 | N | 35 |

Veränderung der Brenneinstellung

Lufteinstellung

Die Lufteinstellung wird an einer Sechskantbuchse verändert. Der eingestellte Wert kann an der Skala abgelesen werden (siehe Tabelle Seite 15).

- Rechtsdrehen → CO₂-Wert wird größer
- Linksdrehen → CO₂-Wert wird kleiner

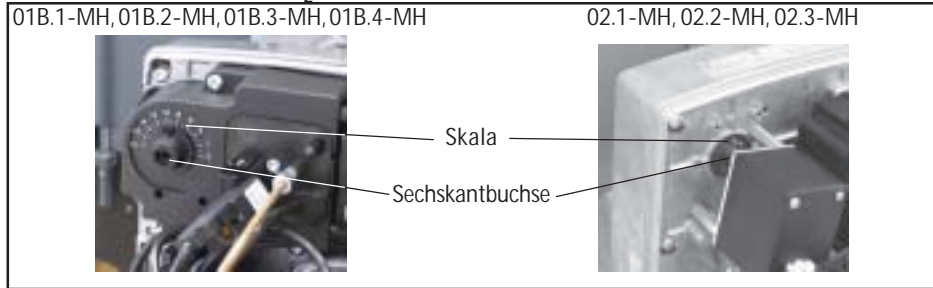


Bild: Lufteinstellung

Düsenstockeinstellung

Die Position des Düsenstocks kann mit einer Einstellschraube justiert werden. Die Düsenstockeinstellung (= Öffnung der Rezirkulation und Veränderung der NO_x-Emissionen) kann auf einer Skala abgelesen werden (siehe Tabelle Seite 15).

Hinweis: Die Düsenstockeinstellung hat keinen Einfluß auf den CO₂-Gehalt im Abgas!

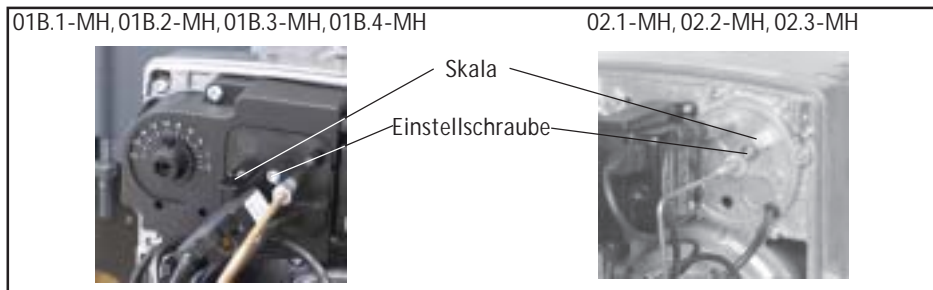


Bild: Düsenstockeinstellung

Ansaugluftführung (ALF)

Nach Lösen der Befestigungsschrauben kann die Ansaugluftführung verstellt werden (siehe Tabelle Seite 15).

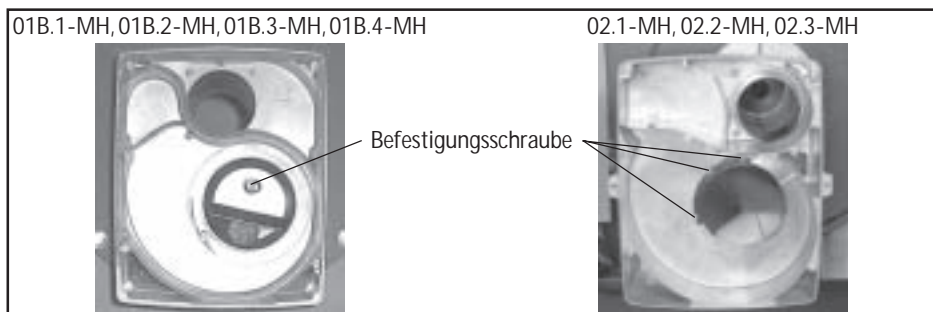


Bild: Ansaugluftführung (ALF)

Hinweis:

Um eine zuverlässige und wirtschaftliche Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten, ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, diese einmal jährlich von einem zugelassenen Fachmann warten und reinigen zu lassen.

Wir empfehlen einen Wartungsvertrag.

- Anlage abschalten (siehe Betriebsanleitung) und Brenner auf Körpertemperatur abkühlen lassen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalldämmhaube und Brennerhaube abnehmen.
- Brennerstecker vom Brennerbuchsenteil abziehen.
- Befestigungsschrauben mit ca. 3 Umdrehungen lösen.
- Geräteplatte nach unten drücken und herausziehen.
- Geräteplatte in die oberen Einhängeschrauben des Brennergehäuses einhängen (Düsenstock senkrecht nach oben gerichtet).
- Zündkabel von den Zündelektroden abziehen; Mischeinrichtung nach Lösen der Innensechskantschraube abziehen und bei Bedarf reinigen.

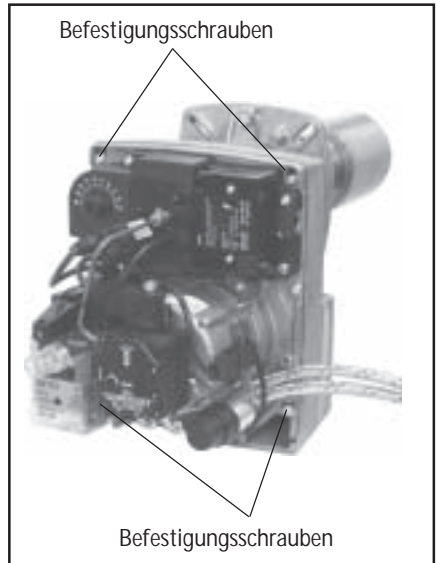


Bild: Befestigungsschrauben Brenner

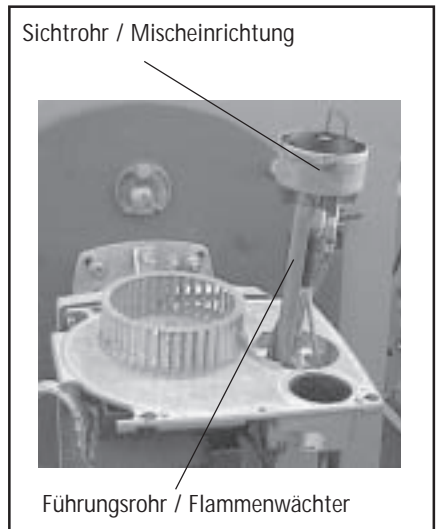


Bild: Serviceposition

Wartung / Düsenwechsel

- Beim Düsenwechsel mit zweitem Gabelschlüssel gehalten. Vor dem Einschrauben der neuen Düse Ölvorwärmung mit Öl füllen, um Luft einschließen zu vermeiden.



Bild: Düsenwechsel

- Anschließend Mischeinrichtung befestigen, dabei "Sichtrohr Flammenwächter" schieben. Abstand Öldüse - Luftdüse (gemäß Tabelle Seite 15) mit Hilfe der beiliegenden Einstellehre einstellen.



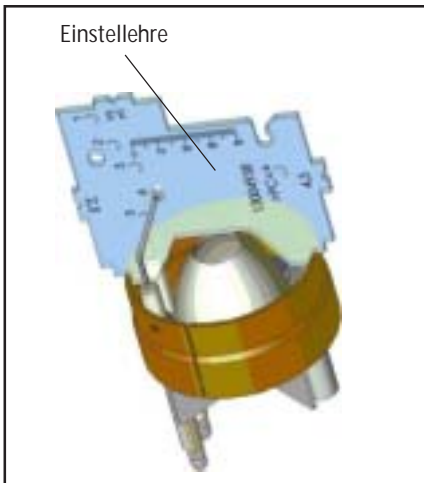


Bild: Einstellehre

| Brennertyp | Position Zündelectrode |
|----------------|------------------------|
| 01B.1/2/3/4-MH | 4 |
| 02.1/2/3-MH | 3 |

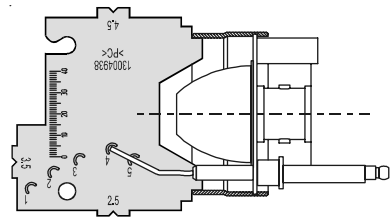

Zündelectrodenabstand entspricht der Schablonendicke (3mm)

Bild: Einstellung Zündelectroden

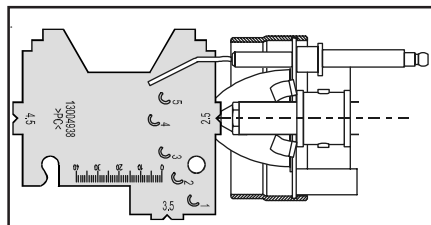


Bild: Abstand Öldüse - Luftdüse

- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Störung-Ursache-Behebung

| Störung | Ursache | Behebung |
|-------------------------------|--|--|
| Brenner läuft nicht | Keine Spannung vorhanden | Sicherung, elektrische Anschlüsse, Stellung Betriebsschalter Regelung und Heizungsnotschalter überprüfen |
| | Sicherheitstemperaturbegrenzer hat abgeschaltet | Entriegelung an der Regelung drücken |
| | Motor defekt | Motor austauschen |
| | Ölvorwärmung defekt | Ölvorwärmung austauschen |
| | Ölpumpe blockiert | Ölpumpe austauschen |
| | Steuergerät zeigt Störung | Entstörknopf drücken |
| | Abgastemperaturbegrenzer hat abgeschaltet (nur bei TOK) | Entriegelung an der Regelung drücken |
| | Kondensatpumpe pumpt nicht ab (nur bei TOK) | Pumpenbehälter leeren und Schwimmerschalter kontrollieren Elektroanschluß überprüfen |
| | Brenner läuft an, es bildet sich keine Flamme | Zünder Elektroden falsch eingest. |
| Zünder Elektroden verschmutzt | | Zünder Elektroden reinigen |
| Isolierung d. Zündkabel def. | | Zündkabel austauschen |
| Zündtransformator defekt | | Zündtransformator austauschen |
| Pumpe fördert kein Öl | | Manometer und Vakuummeter an der Pumpe anbauen und kontrollieren ob Druck aufgebaut wird |
| Pumpe fördert kein Öl | Öltank leer | Öltank füllen |
| | Absperrventile am Filter bzw. in der Ölleitung geschlossen | Ventile öffnen |
| | Filter verstopft | Filter reinigen (Ölfilter und Pumpenfilter) |
| | Kupplung zwischen Motor und Pumpe defekt | Kupplung austauschen |
| | Saugleitung undicht | Verschraubung nachziehen. Ölleitungen auf Undichtheiten überprüfen und abdichten |
| | Zu hohes Vakuum in der Saugleitung (über 0,4 bar) | Ölleitungsquerschnitt überprüfen Filter reinigen |

Störung-Ursache-Behebung

| Störung | Ursache | Behebung |
|---|--------------------------------|--|
| Brenner läuft an, es wird jedoch kein Öl eingesprüht, obwohl Manometer an der Pumpe Druck anzeigt | Magnetventil defekt | Düsenstock austauschen |
| | Düse verstopft | Düse auswechseln |
| Brenner läuft an und Flamme entsteht, nach Ablauf der Sicherheitszeit geht Brenner jedoch auf Störung | Flammenwächter verschmutzt | Flammenwächter reinigen |
| | Flammenwächter defekt | Flammenwächter austauschen |
| | Steuergerät defekt | Steuergerät austauschen |
| Flamme reißt während des Betriebes ab | Undichte Saugleitung | Saugleitung und Filter abdichten |
| | Düse defekt | Düse austauschen |
| | Falsche Lufteinstellung | Lufteinstellwerte korrigieren |
| | Pumpendruck falsch eingestellt | Pumpendruck korrigieren |
| | Mischeinrichtung verschmutzt | Mischeinrichtung reinigen |
| CO ₂ -Gehalt zu niedrig | Falschlufteintritt | Abgasrohr am Kesselanschlußstutzen abdichten, Befestigungsschrauben an der Kesseltüre nachziehen |

